


**EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA Y EN CORTOCIRCUITO  
PARA CELDAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

**ESQUEMA DE CONEXIÓN**

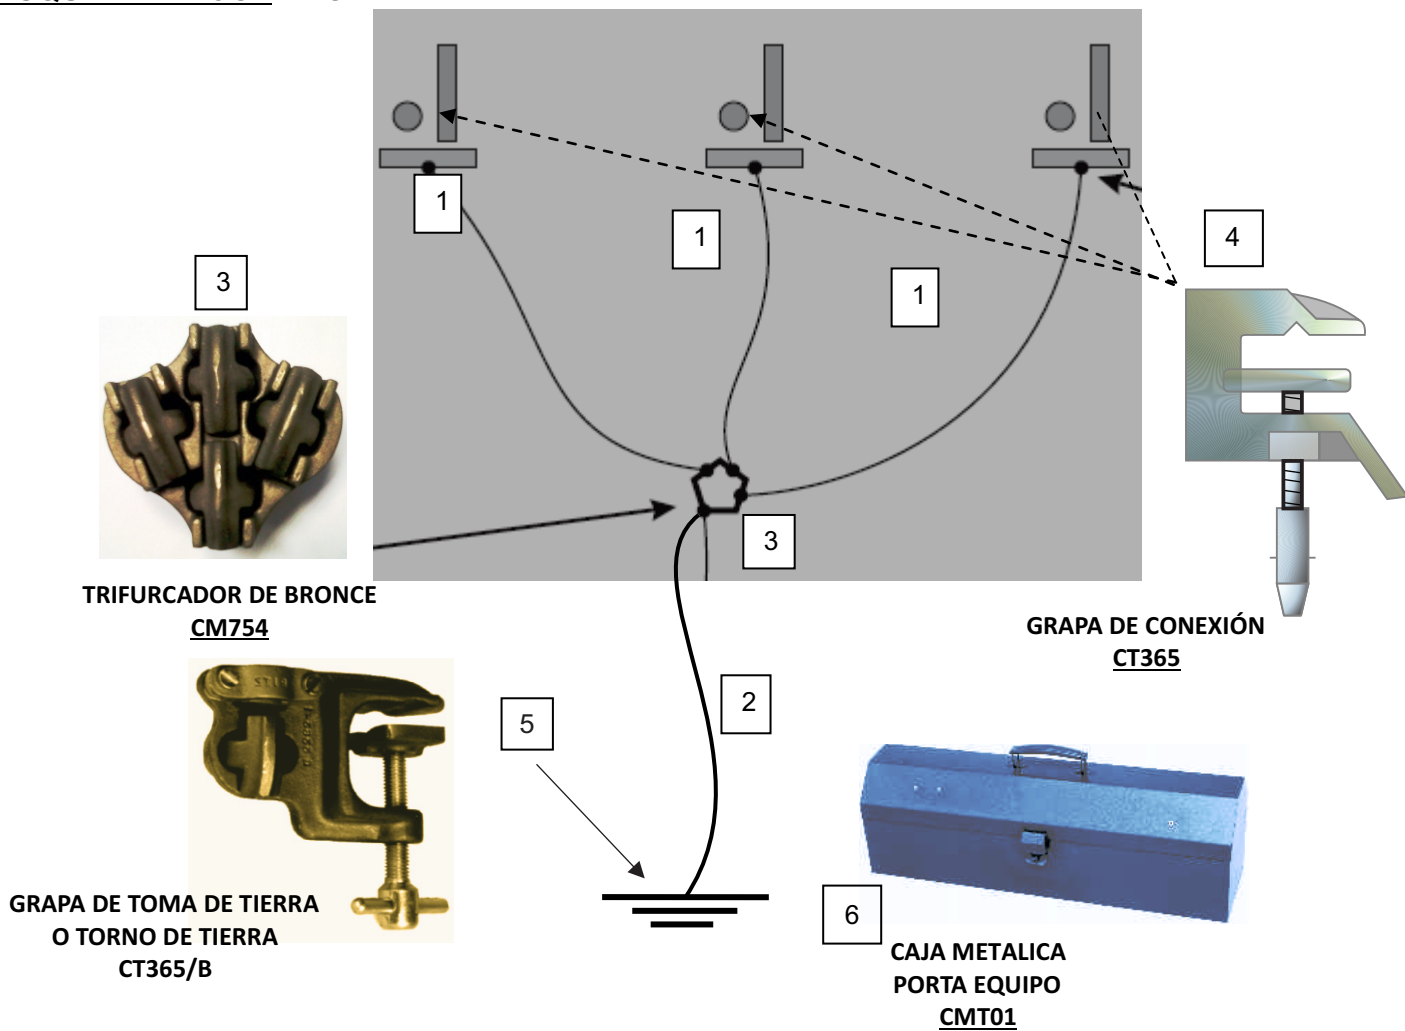

**COMPONENTES**

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
1	CTC 50	Puente de cortocircuito en cable de cobre extraflexible S= 50 mm <sup>2</sup> – L=1,20 m	3
2	CTC 50	Cable de puesta a tierra en cobre extraflexible. S=50 mm <sup>2</sup> – L=3,40 m	1
3	CM754	Conector trifurcador de cortocircuito de bronce con 4 terminales a presion	1
4	CT365	Grapa para barras fabricada en aleación de aluminio, con comando a bayoneta y conexión por terminal a compresion	3
5	CT363	Grapa de toma de tierra o torno de tierra (bronce) Icc=23kA/seg	1
6	Cmt01	Caja metálica porta equipo	1

La configuración de este equipo es indicativa y puede ser modificada según los requerimientos de cada caso